




## Beleuchtung von Hühnerställen nach BTS-Verordnung

**Ställe**, in denen sich die Tiere überwiegend aufhalten, müssen über **Tageslicht** von **mindestens 15 Lux Stärke** verfügen (Art. 2 Abs. 3).

In **Ruhe- und Rückzugsbereichen**, inkl. **Nestern**, ist eine geringere Beleuchtung (als 15 Lux) zulässig (Art. 2 Abs. 3).

In Voliere**bereichen, die dem Tageslicht abgewandt sind**, kann die in Art. 2 Abs. 3 verlangte Lichtstärke (mindestens 15 Lux) auch mit künstlicher Beleuchtung erreicht werden (Anhang 1).

evtl. lichtdurchlässige Elemente

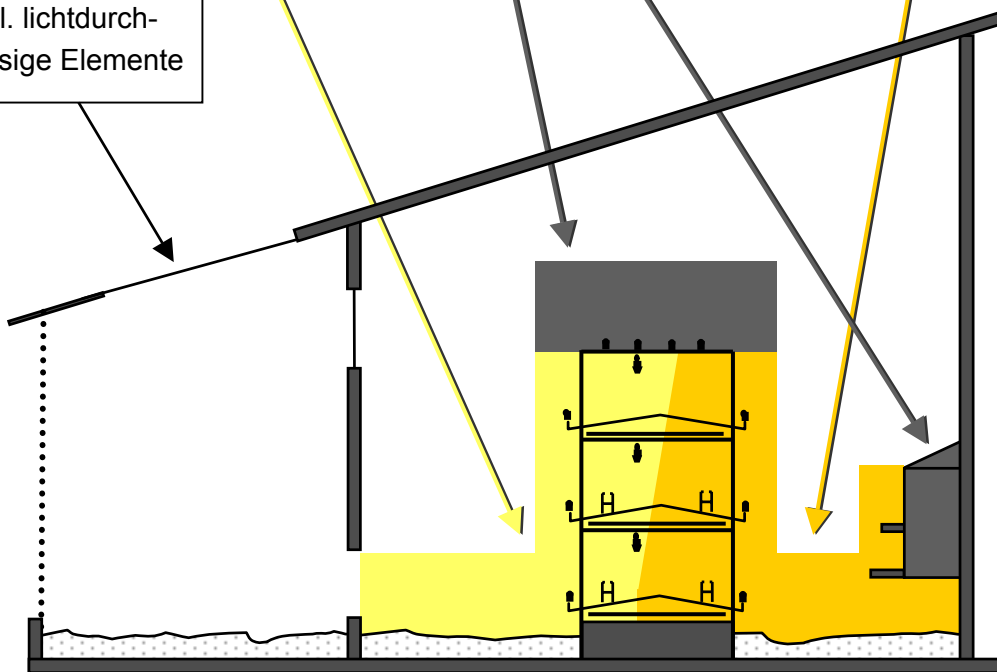

16. Mai 2003  
blw-efr / blw-zbd / blw-nyl