


Eclairage des poulaillers selon l'ordonnance SST

Les **poulaillers** doivent être éclairés à la **lumière du jour** d'une **intensité d'au moins 15 lux** (art. 2 al. 3).

Dans les **aires de repos** ou **de refuge**, **nids** compris, un éclairage plus faible (que 15 lux) est admissible (art. 2 al. 3).

Dans les **parties** de volières **éloignées de la lumière du jour**, l'intensité de lumière citée à l'art. 2 al. 3 (au moins 15 lux) peut aussi être assurée par un éclairage artificiel (annexe 1).

evtl. éléments translucides

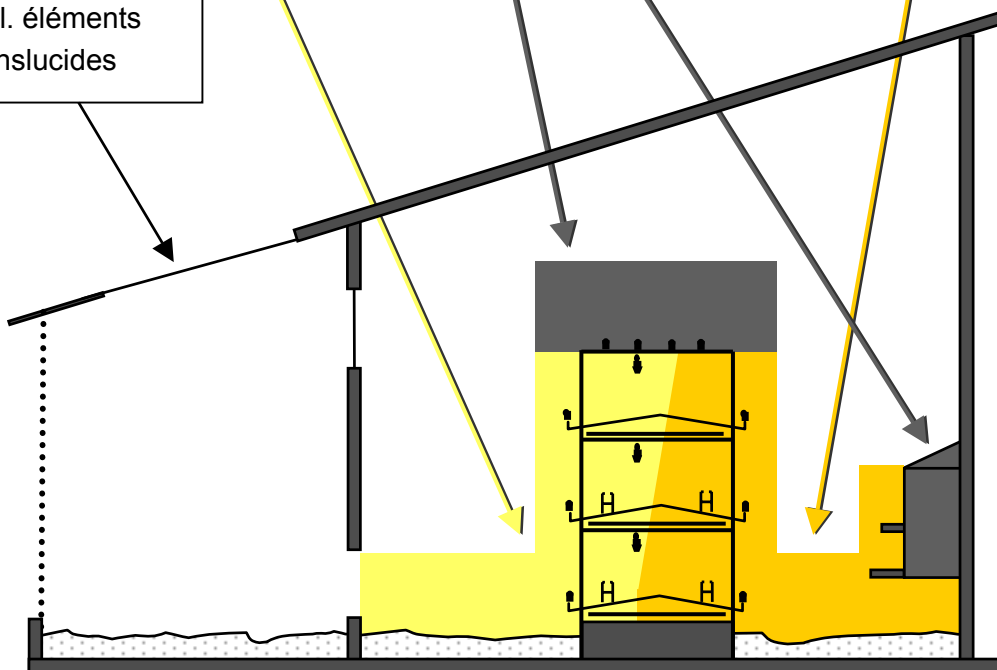

16 mai 2003
blw-efr / blw-zbd / blw-nyl